



# 大飯発電所3号機 B系非常用直流母線の一時的な運転上の制限の逸脱における原因と対策について

## 1. 系統概要図

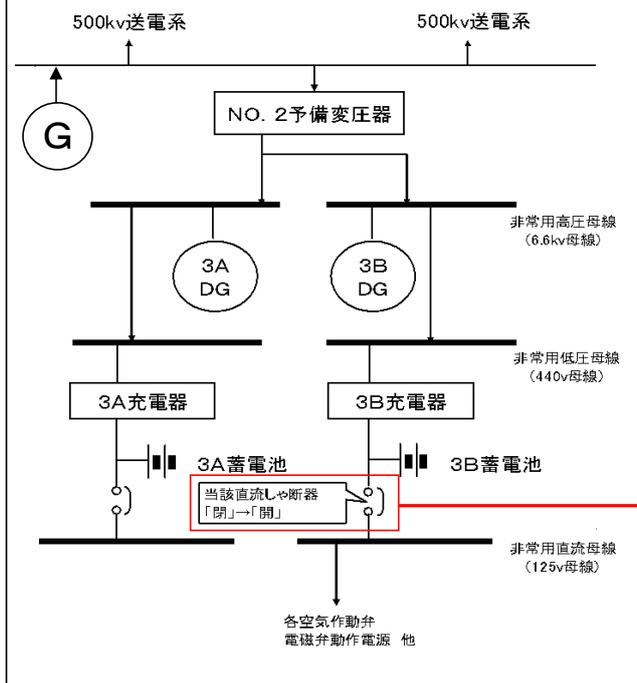

## 2. 事象概要

### <非常用直流電源盤>

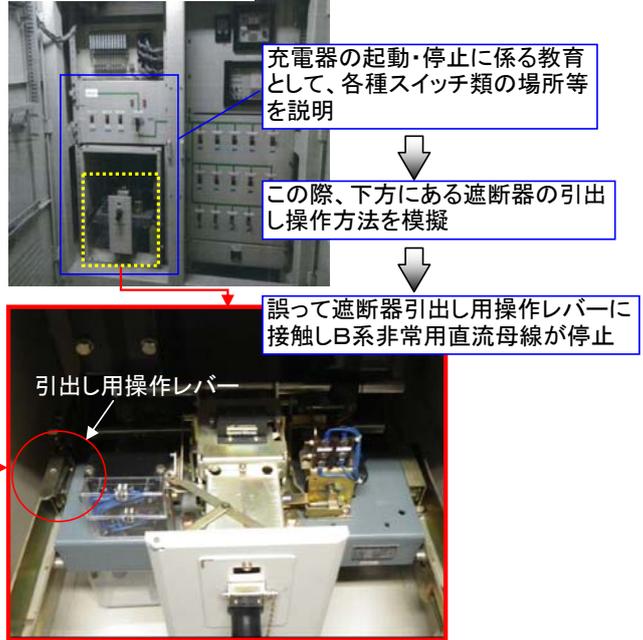


## 3. 原因

遮断器引出し用操作レバーに誤って触れ、トリップバーが動作し遮断器が開放された。

### <模擬操作イメージ>



### 【遮断器開放原理】

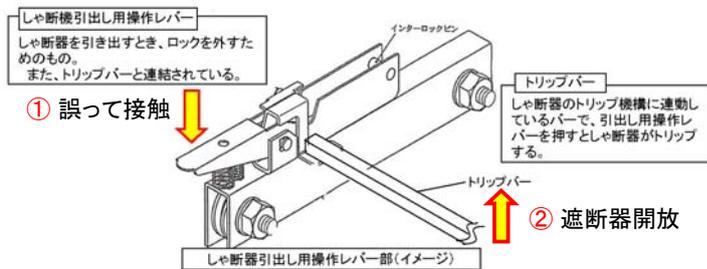

## 4. 遮断器の接触防止対策

- 注意喚起札の設置  
目線に近く大きなものを、盤の表と盤内に表示



- 保護カバーの設置  
誤って接触した場合、遮断器が開放するレバー等があるものに保護カバーを取付け

