


大飯発電所3号機の一時的な運転上の制限の逸脱について

事象概要

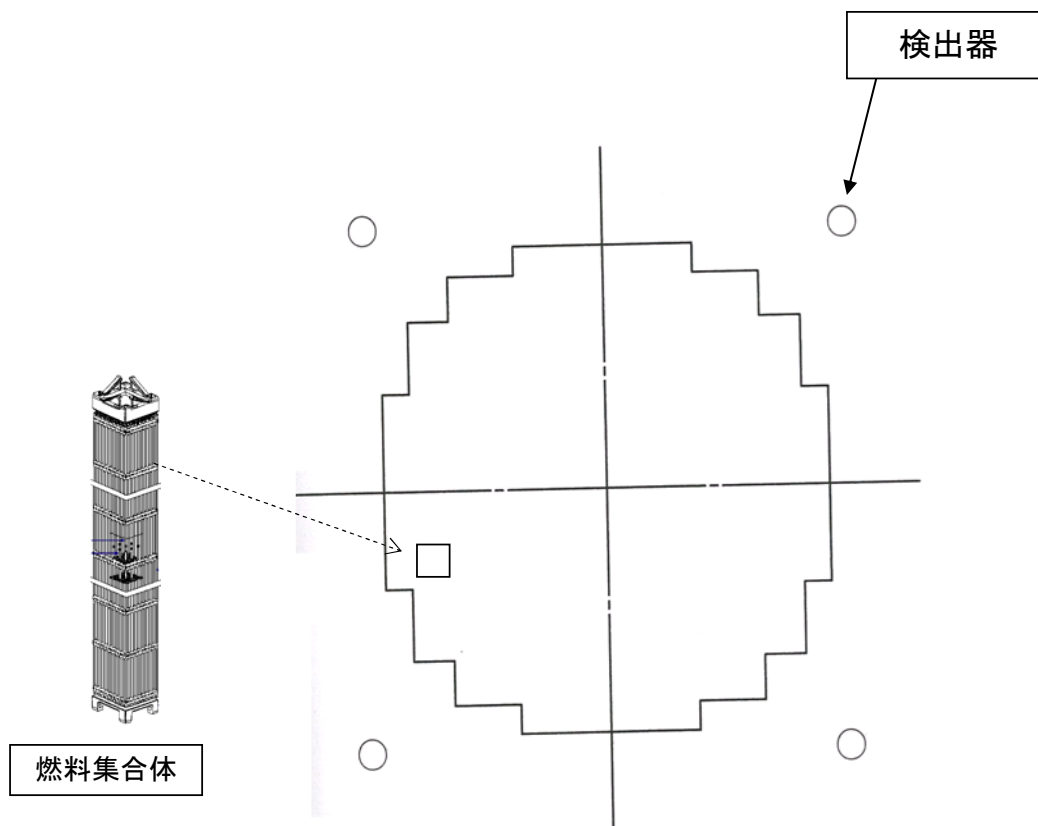

【1/4炉心出力偏差】

- ・原子炉内で燃料が均質に燃焼していることを確認する指標
- ・原子炉出力を監視するため、上部および下部各4箇所の対称位置に配置されている炉外中性子検出器の平均値との出力比で表される。

$$1/4 \text{ 炉心出力偏差} = \frac{\text{各位置の炉外中性子検出器信号}}{\text{4箇所の炉外中性子検出器信号の平均}}$$