


図-8 使用済燃料ピット監視計器設置工事

工事概要


福島第一原子力発電所事故を踏まえ、使用済燃料ピットを監視するため、超音波式水位計および温度計を設置した。

今回の定期検査期間中に、監視計器の信頼性向上を図るため、電波式水位計および温度計を追加設置する。

工事概要図

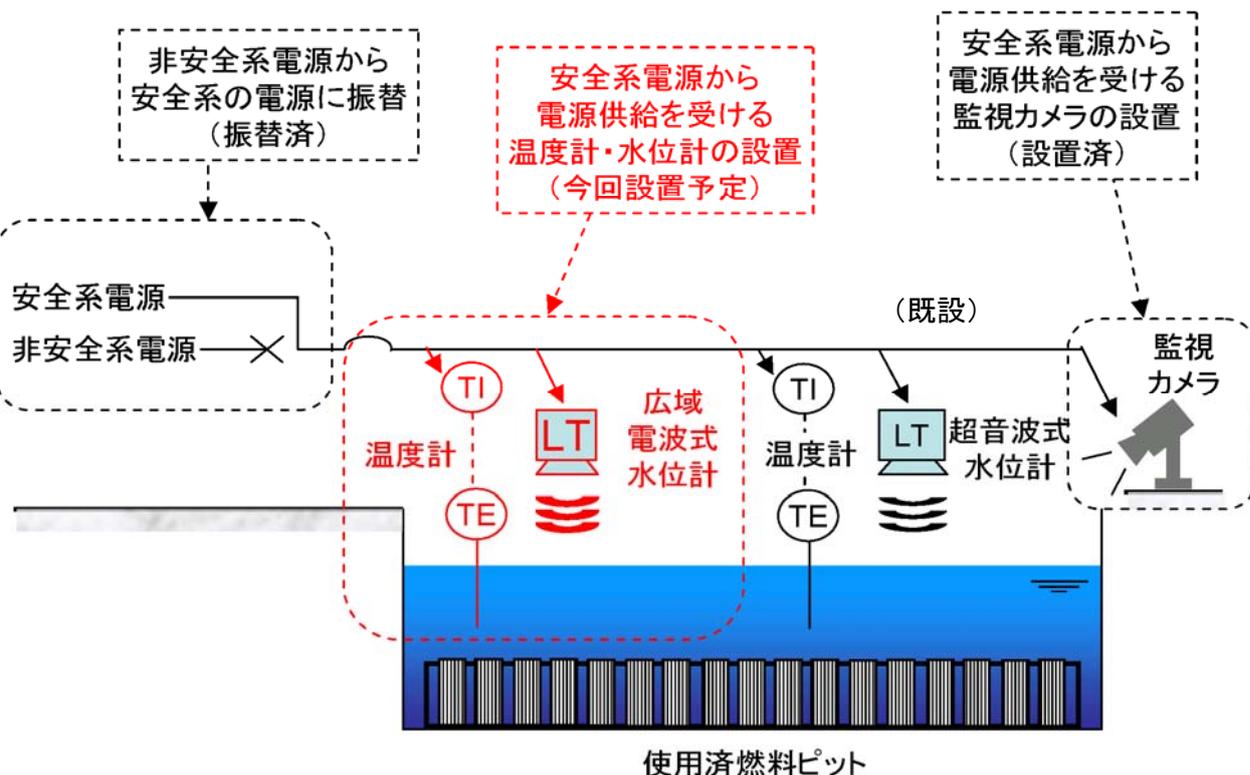

設置予定場所

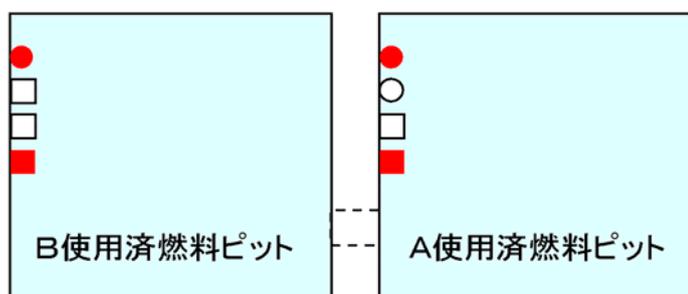

(使用済燃料ピットを上から見た図)

- : 広域水位計追加設置予定箇所
 - : 温度計追加設置予定箇所
 - : 水位計設置箇所
 - : 温度計設置箇所
- 指示値は中央制御室で確認可能