

図-10 安全系蓄電池増強工事

工事概要


電源設備のさらなる信頼性向上を図るため、安全系蓄電池を容量の大きな蓄電池に取り替える。

蓄電池および架台の取替（蓄電池容量 1,400Ah × 2トレン → 2,400Ah × 2トレン[※]）


※: 1トレンには蓄電池60セルを設置

工事概要図

配置図

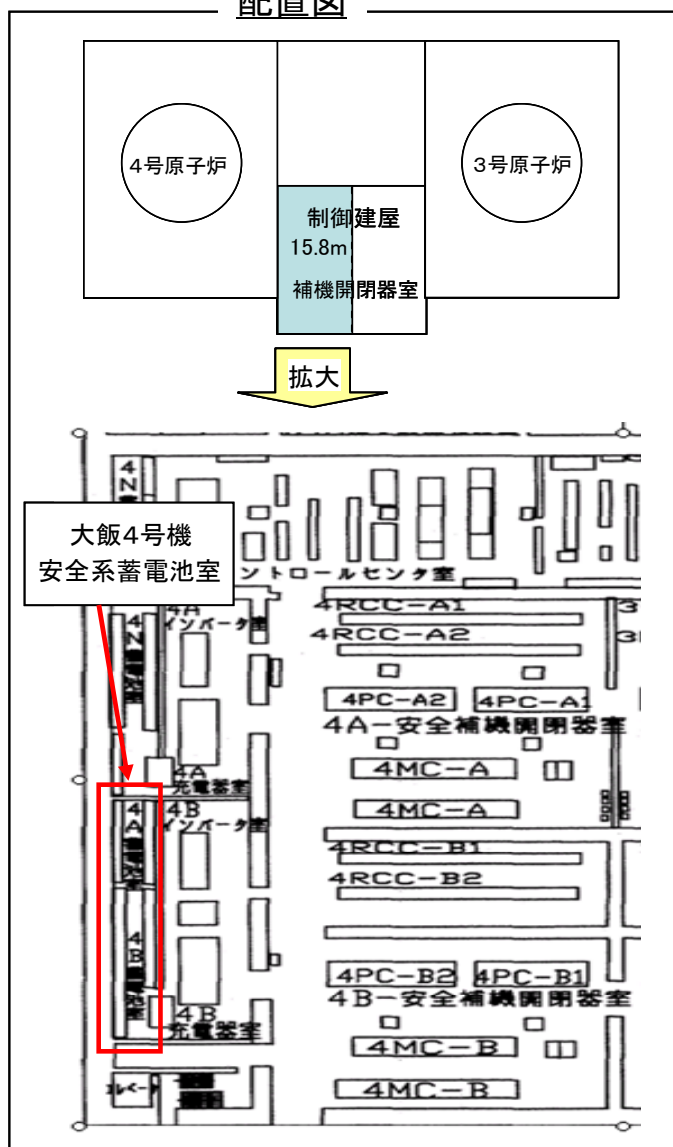

系統概要

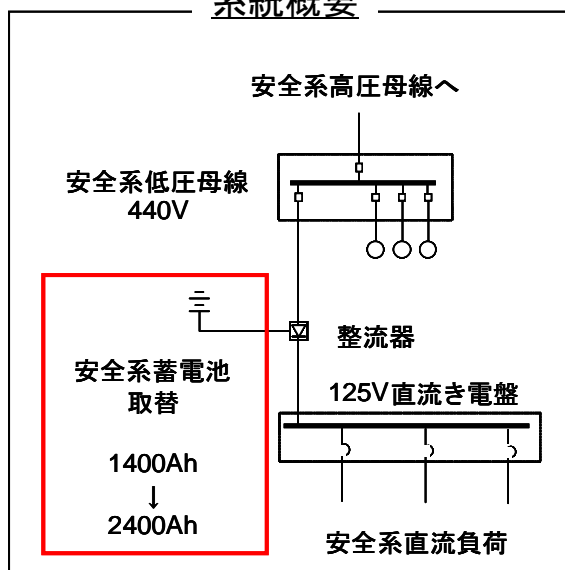

設備イメージ(既設)

