高浜発電所　3号機　運転パラメータ（平成28年2月3日12:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　1

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　12.0　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　15.40　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　35.2　%

発電機出力
（標準値　0～932）　503　MW（　57.8　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　98.91　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.4　cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　57.3　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　293.4　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　1560.0　MWt（58.6%）

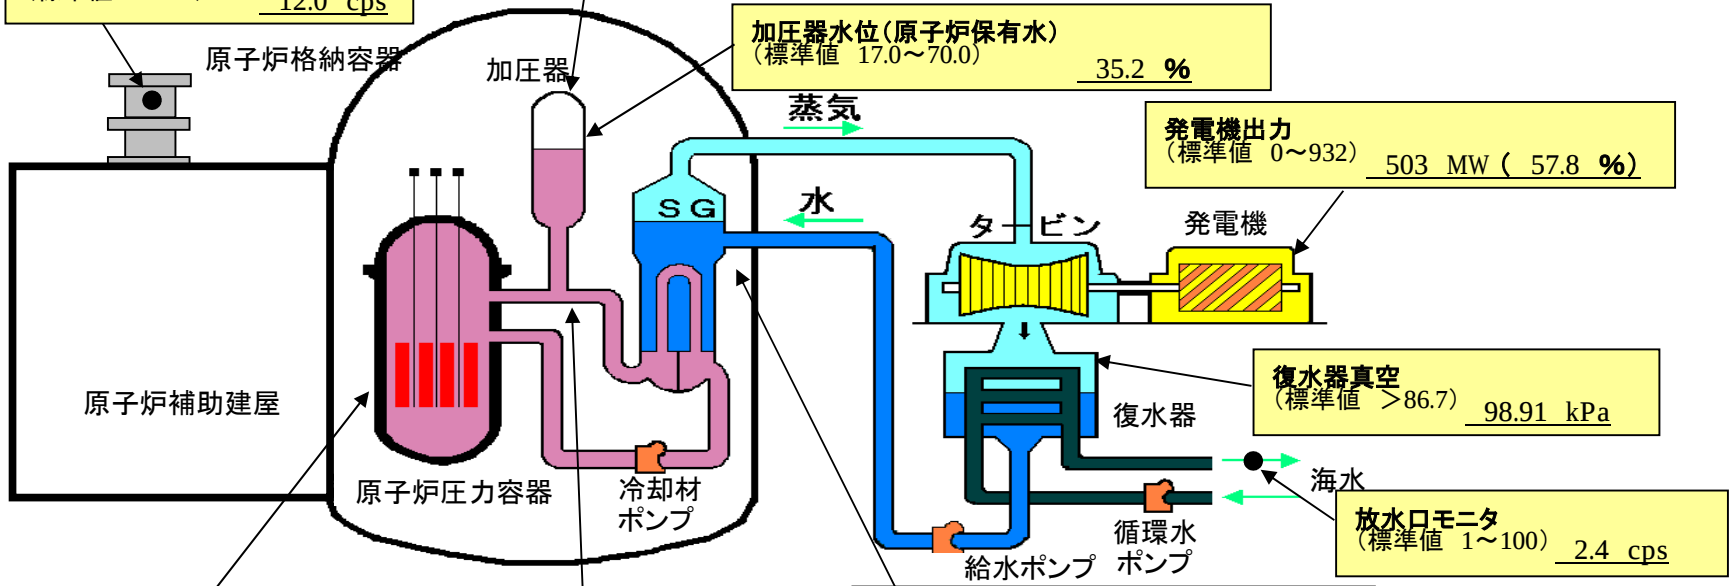

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候	曇り
風速	3.9　m/s
風向	北西

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

モニタポストNo.1　42　nGy/h

モニタポストNo.2　33　nGy/h

モニタポストNo.5　37　nGy/h

モニタステーション　38　nGy/h

モニタポストNo.4　27　nGy/h

モニタポストNo.3　35 nGy/h

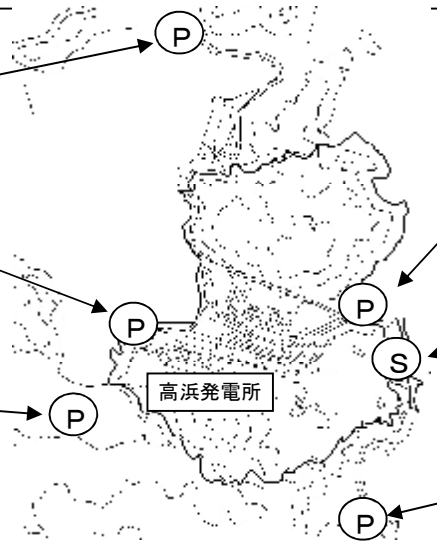

添付資料－2