高浜発電所　3号機　運転パラメータ（平成28年2月4日12:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　1

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　12.0　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　15.39　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　42.0　%

発電機出力
（標準値　0～932）　721　MW（　82.9　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　98.52　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.3　cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　80.1　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　296.7　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　2121.6　MWt（ 79.8%）

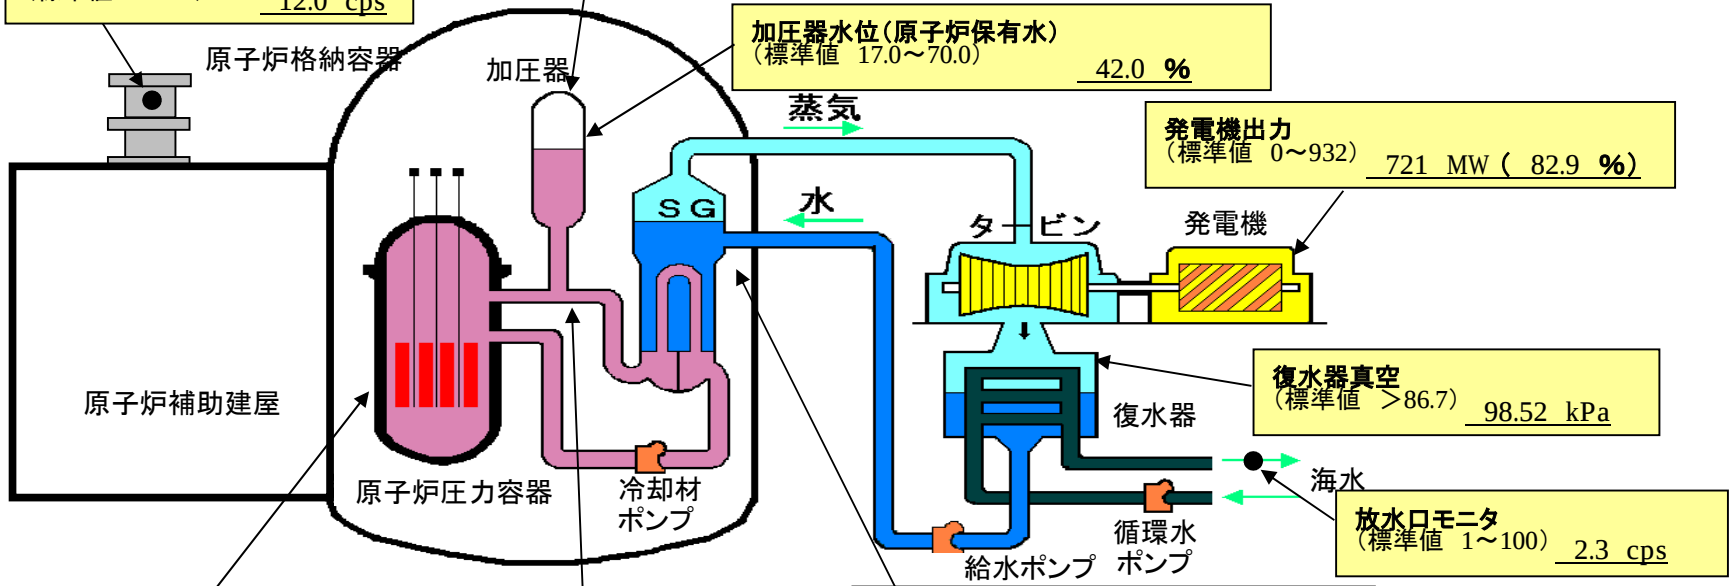

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候　晴

風速　2.1　m/s

風向　北北西

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

モニタポストNo.1
43　nGy/h

モニタポストNo.2
33　nGy/h

モニタポストNo.5
38　nGy/h

モニタステーション
39　nGy/h

モニタポストNo.4
28　nGy/h

モニタポストNo.3
36 nGy/h

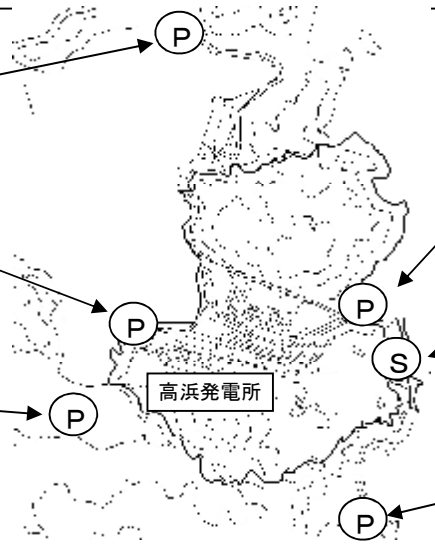

添付資料－2