# 高浜発電所　4号機　運転パラメータ（平成28年3月1日12:00時点）

## 主要パラメータ

**原子炉運転モード　3**

**補助建屋排気筒モニタ**
（標準値　8～30）　11.5cps

**1次冷却材圧力**
（標準値　＜15.93）　15.40　MPa

**加圧器水位（原子炉保有水）**
（標準値　17.0～70.0）　22.7　%

**発電機出力**
（標準値　0～930）　－　MW（　0　%）

**復水器真空**
（標準値　＞86.7）　98.94　kPa

**放水口モニタ**
（標準値　1～100）　2.3cps

**原子炉出力（炉外核計装指示値）**
（標準値　0～100.0）　-　%

**1次冷却材温度**
（標準値　0～321.0）　287.0　℃

**蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）**
（標準値　≦2660）　-　MWt（ - %）

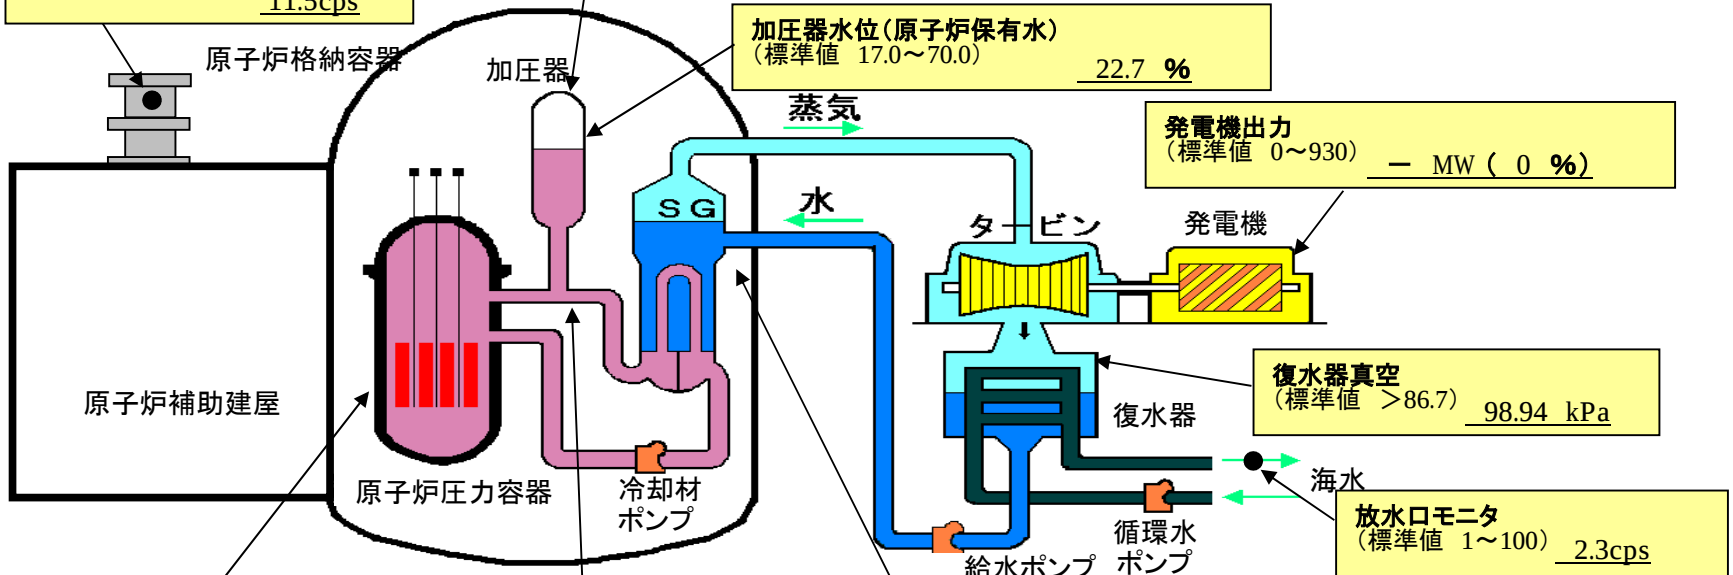


## 気象、モニタポスト・モニタステーション

**高浜発電所　気象**

| | |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風速 | 6.5　m/s |
| 風向 | 北西 |

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

**モニタポストNo.1**　44　nGy/h

**モニタポストNo.2**　35　nGy/h

**モニタポストNo.5**　40　nGy/h

**モニタステーション**　40　nGy/h

**モニタポストNo.4**　30　nGy/h

**モニタポストNo.3**　39　nGy/h

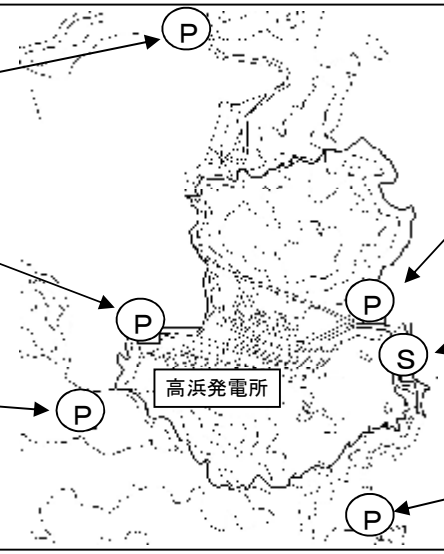


添付資料－2