# 高浜発電所　4号機　運転パラメータ（平成29年5月23日　13:00時点）

## 主要パラメータ

**原子炉運転モード　1**

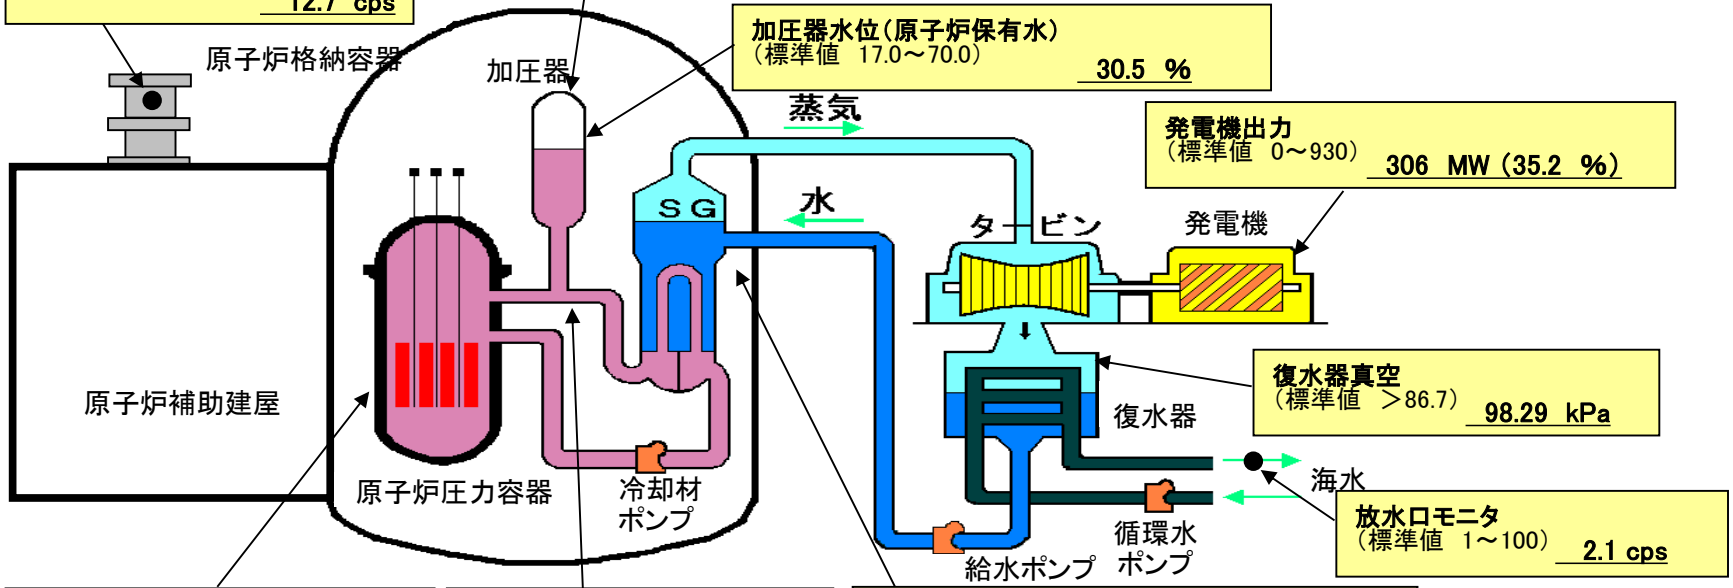


**補助建屋排気筒モニタ**
（標準値　8～30）　12.7　cps

**1次冷却材圧力**
（標準値　＜15.93）　15.4　MPa

**加圧器水位（原子炉保有水）**
（標準値　17.0～70.0）　30.5　%

**発電機出力**
（標準値　0～930）　306　MW（35.2　%）

**復水器真空**
（標準値　＞86.7）　98.29　kPa

**放水口モニタ**
（標準値　1～100）　2.1 cps

**原子炉出力（炉外核計装指示値）**
（標準値　0～100.0）　38.0　%

**1次冷却材温度**
（標準値　0～321.0）　290.9　℃

**蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）**
（標準値　≦2660）　1032.8　MWt( 38.8 %)

## 気象、モニタポスト・モニタステーション

**高浜発電所　気象**

| | |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 風速（平均） | 1.6 m/s |
| 風向 | 北 |

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

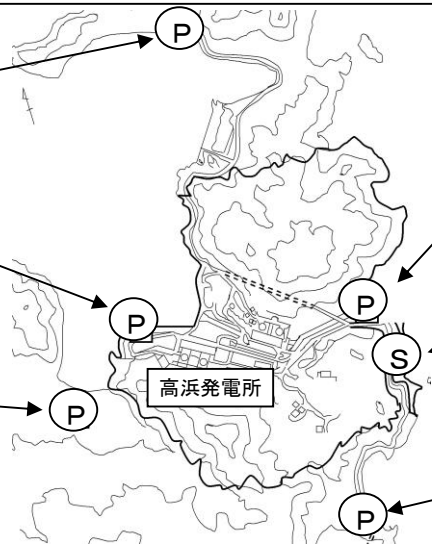


**モニタポストNo.1**
46　nGy/h

**モニタポストNo.2**
36　nGy/h

**モニタポストNo.5**
41　nGy/h

**モニタステーション**
40　nGy/h

**モニタポストNo.4**
29　nGy/h

**モニタポストNo.3**
36　nGy/h

添付資料－2