高浜発電所　4号機　運転パラメータ（平成29年5月24日　13:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　1

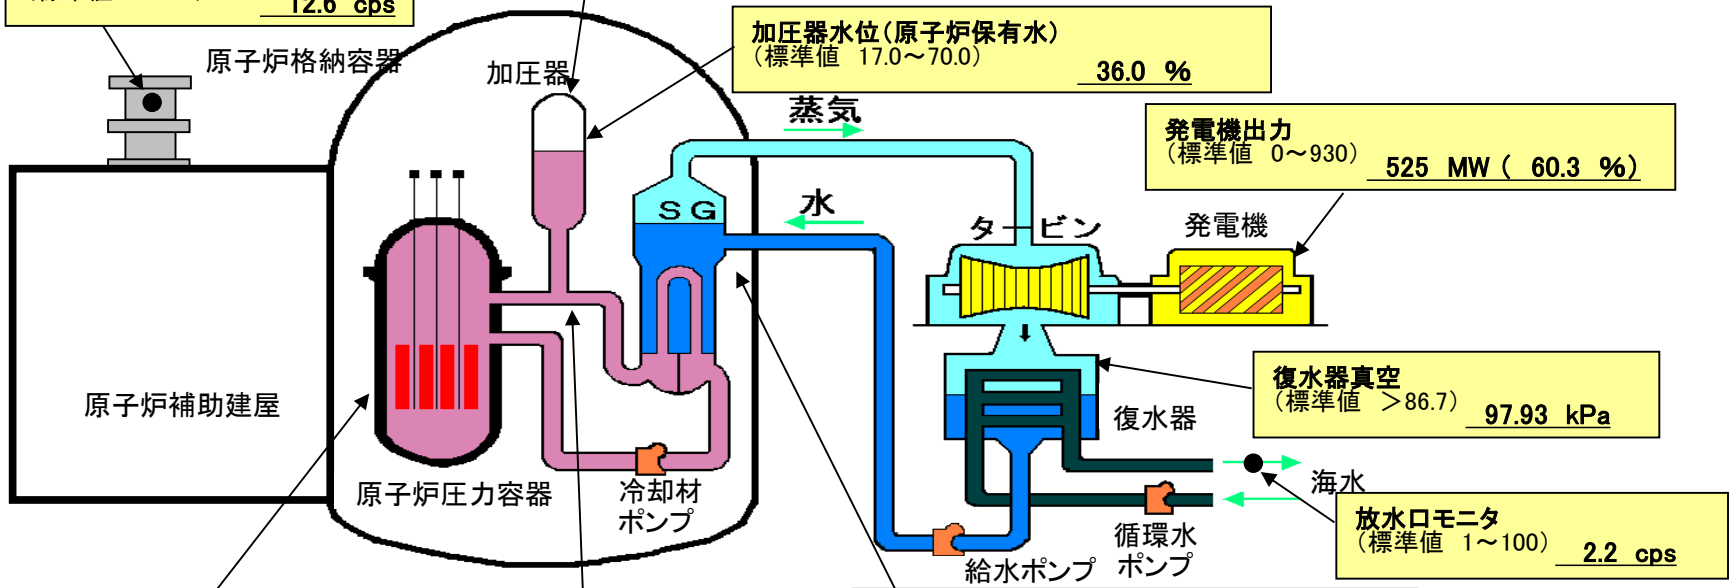

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　12.6　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　15.4　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　36.0　%

発電機出力
（標準値　0～930）　525　MW（　60.3　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　97.93　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.2　cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　59.4　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　293.6　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　1625.2　MWt（ 61.1 %）

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候	くもり
風速（平均）	0.7 m/s
風向	北

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

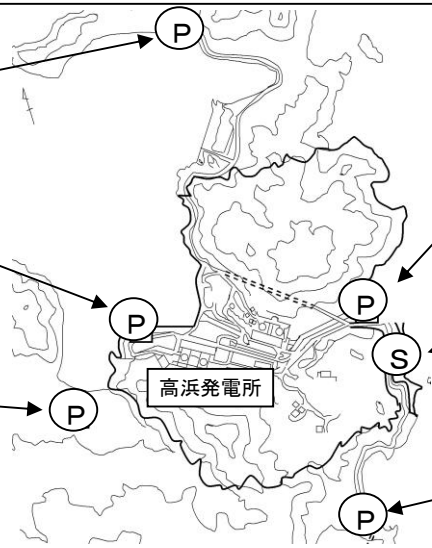

モニタポストNo.1
46　nGy/h

モニタポストNo.2
38　nGy/h

モニタポストNo.5
41　nGy/h

モニタステーション
40　nGy/h

モニタポストNo.4
30　nGy/h

モニタポストNo.3
38　nGy/h

添付資料－2