高浜発電所　3号機　運転パラメータ（平成29年6月10日　13:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　1

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　11.9 cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　15.4　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　34.0　%

発電機出力
（標準値　0～932）　460　MW（　52.9　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　97.63　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.1cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　56.7　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　292.6　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　1474.7　MWt（ 56.3 %）

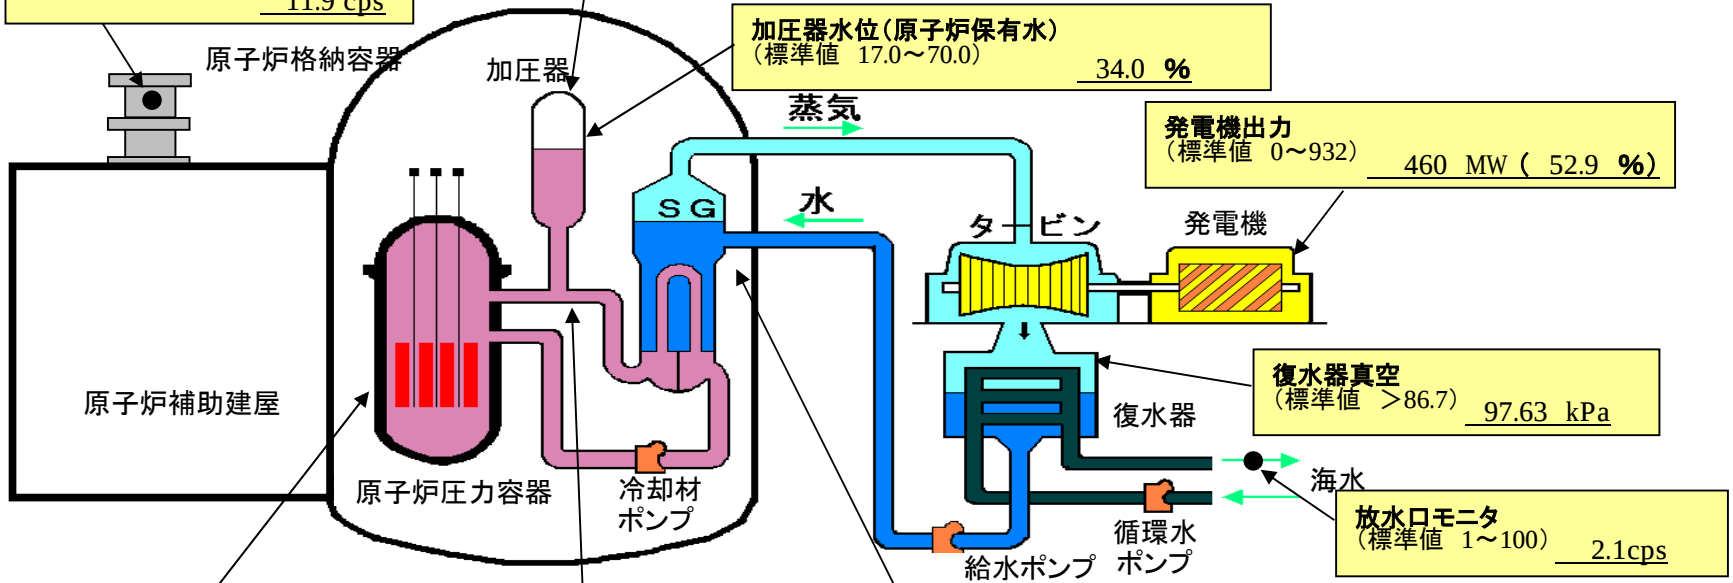

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候	曇り
風速（平均）	6.7m/s
風向	北西

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

モニタポストNo.1　45　nGy/h

モニタポストNo.2　35　nGy/h

モニタポストNo.5　39　nGy/h

モニタステーション　40　nGy/h

モニタポストNo.4　29　nGy/h

モニタポストNo.3　37　nGy/h

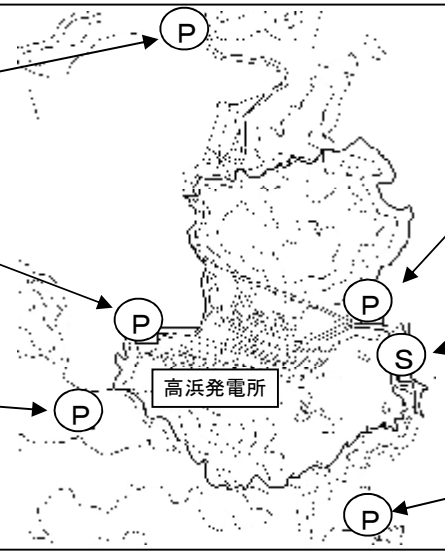

添付資料－2