大飯発電所　3号機　運転パラメータ（平成30年3月19日13:00時点）

添付資料－2

主要パラメータ

原子炉運転モード　モード1

排気筒ガスモニタ
（標準値　8～30cps）　9.2 cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.94MPa）　15.4 MPa

加圧器水位
（標準値　15.0～70.0%）　44.2 %

発電機出力
（標準値　≦1278.1MW）　927　MW（　78.6　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7kPa）　98.75　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100cps）　2.5　cps

原子炉出力
（標準値　＜100.0%）　77.4　%

1次冷却材温度
（標準値　＜324.6℃）　302.0　℃

蒸気発生器熱出力
（標準値　≦3423MWt）　2630.1　MWt（　76.8　%）

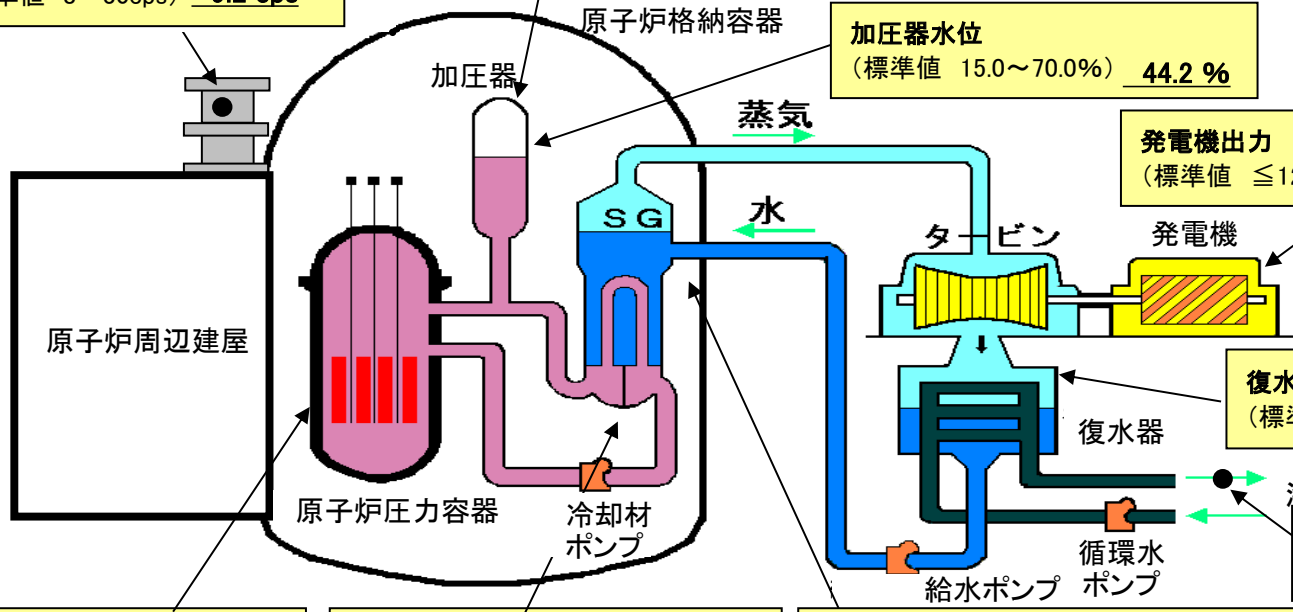

気象、モニタポスト・モニタステーション

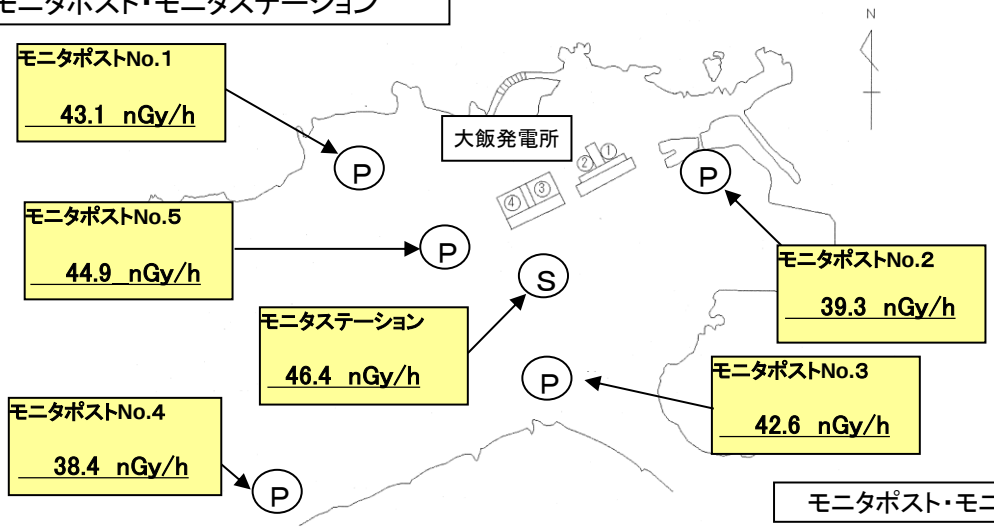

モニタポストNo.1
43.1　nGy/h

モニタポストNo.5
44.9　nGy/h

モニタステーション
46.4　nGy/h

モニタポストNo.4
38.4　nGy/h

モニタポストNo.2
39.3　nGy/h

モニタポストNo.3
42.6　nGy/h

大飯発電所　気象

天候	雨
風速	0.7　m/s
風向	北西

※風向・風速はEL80m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値　20～170nGy/h）