大飯発電所　4号機　運転パラメータ（平成30年5月8日13:00時点）

添付資料－2

主要パラメータ

原子炉運転モード　モード3

排気筒ガスモニタ
（標準値　8～30cps）　8.6　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.94MPa）　15.4　MPa

加圧器水位
（標準値　15.0～70.0%）　22.3 %

発電機出力
（標準値　≦1278.1MW）　－　MW（　－　%）

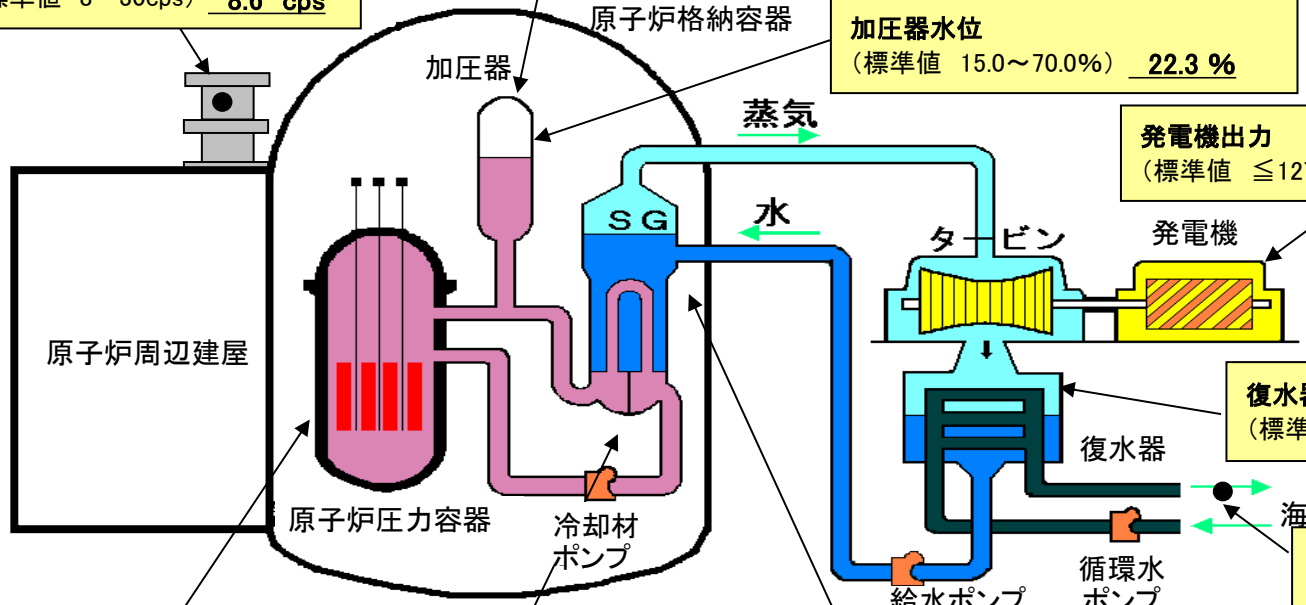

復水器真空
（標準値　＞86.7kPa）　99.17 kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100cps）　2.5 cps

原子炉出力
（標準値　＜100.0%）　－　%

1次冷却材温度
（標準値　＜324.6℃）　291.8　℃

蒸気発生器熱出力
（標準値　≦3423MWt）　－　MWt（　－　%）

気象、モニタポスト・モニタステーション

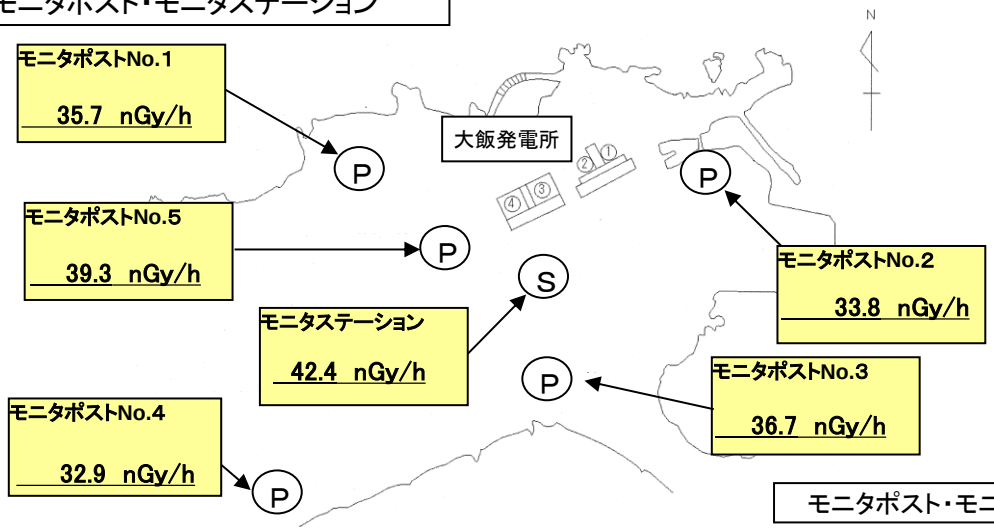

大飯発電所　気象

天候　くもり

風速　4.4　m/s

風向　北

※風向・風速はEL80m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値　20～170nGy/h）