大飯発電所　4号機　運転パラメータ（平成30年5月13日13:00時点）

添付資料－2

主要パラメータ

原子炉運転モード　モード1

排気筒ガスモニタ
（標準値　8～30cps）　8.4　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.94MPa）　15.4　MPa

加圧器水位
（標準値　15.0～70.0%）　39.8 %

発電機出力
（標準値　≦1278.1MW）　732　MW（ 62.0　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7kPa）　98.23 kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100cps）　2.9 cps

原子炉出力
（標準値　＜100.0%）　63.9　%

1次冷却材温度
（標準値　＜324.6℃）　299.9　℃

蒸気発生器熱出力
（標準値　≦3423MWt）　2186.6　MWt（ 63.9　%）

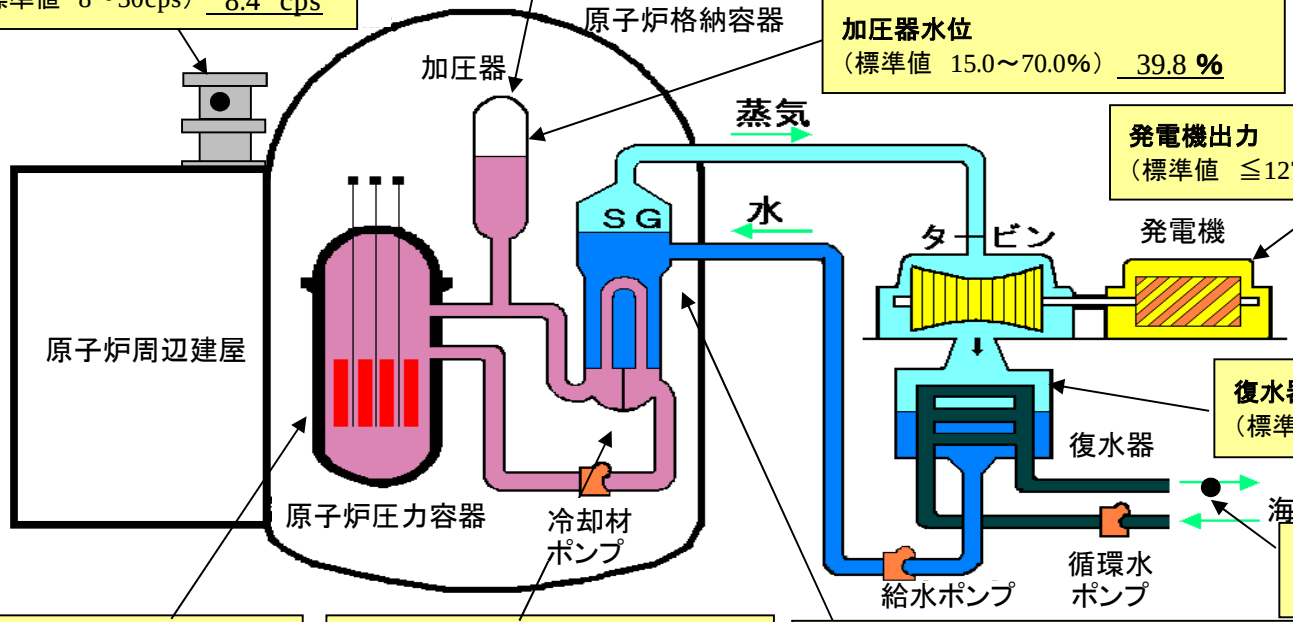

気象、モニタポスト・モニタステーション

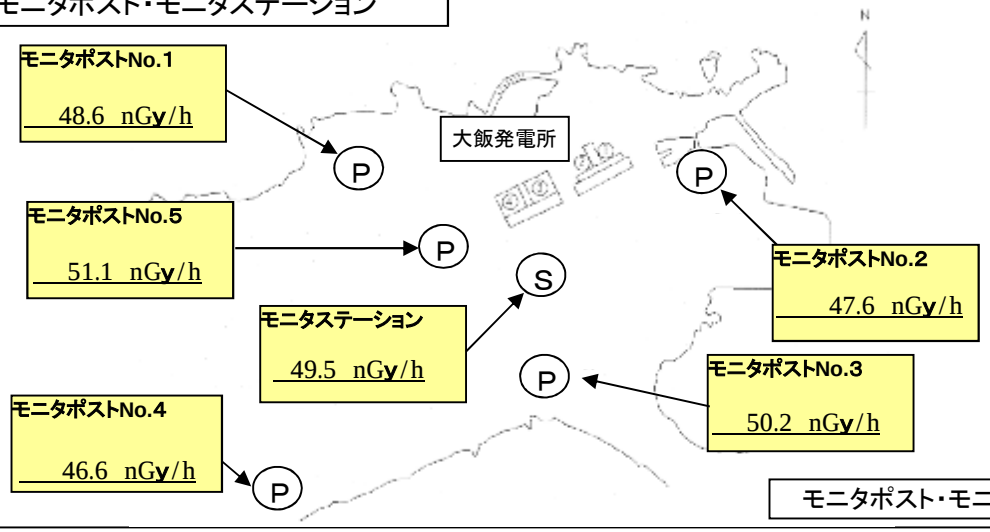

モニタポストNo.1
48.6　nGy/h

モニタポストNo.5
51.1　nGy/h

モニタステーション
49.5　nGy/h

モニタポストNo.4
46.6　nGy/h

モニタポストNo.2
47.6　nGy/h

モニタポストNo.3
50.2　nGy/h

大飯発電所　気象

天候　雨

風速　7.2　m/s

風向　南東

※風向・風速はEL80m

モニタポスト・モニタステーション（標準値　20～170nGy/h）