大飯発電所　4号機　運転パラメータ（平成30年5月14日13:00時点）

添付資料－2

主要パラメータ

原子炉運転モード　モード1

排気筒ガスモニタ
（標準値　8～30cps）　8.3　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.94MPa）　15.4　MPa

加圧器水位
（標準値　15.0～70.0%）　44.7 %

発電機出力
（標準値　≦1278.1MW）　926　MW（ 78.5　%）

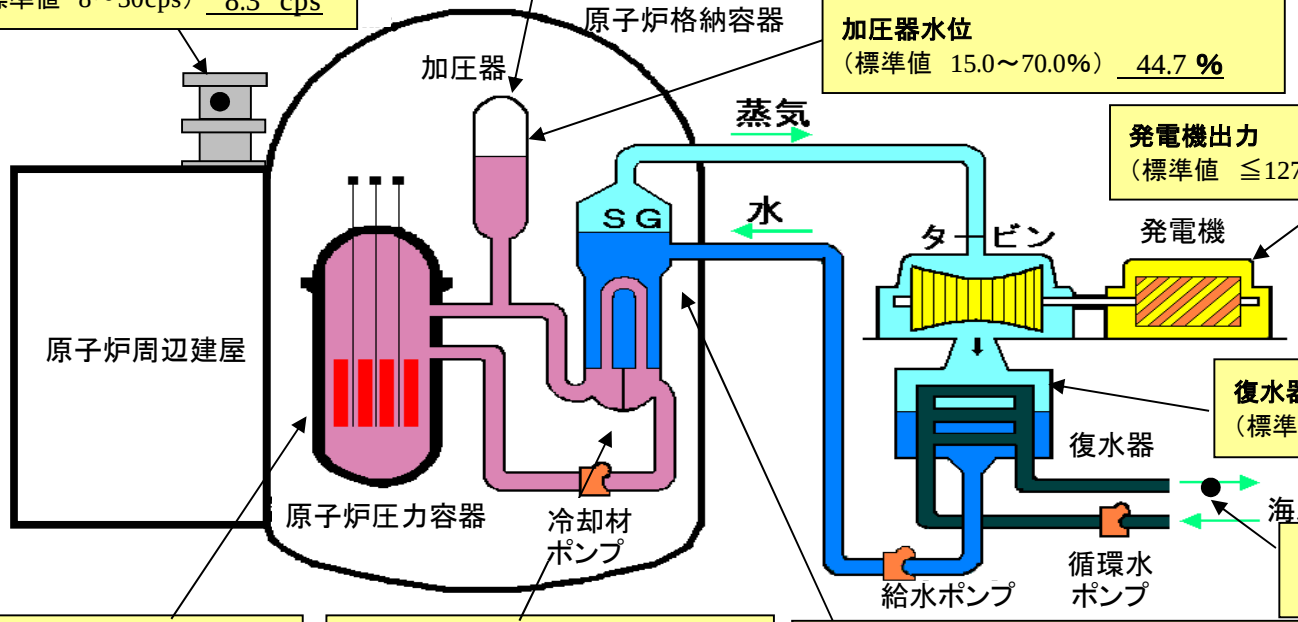

復水器真空
（標準値　＞86.7kPa）　97.86 kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100cps）　2.4 cps

原子炉出力
(標準値　＜100.0%)　77.8　%

1次冷却材温度
（標準値　＜324.6℃）　302.3　℃

蒸気発生器熱出力
（標準値　≦3423MWt）　2623.5　MWt（ 76.6　%）

気象、モニタポスト・モニタステーション

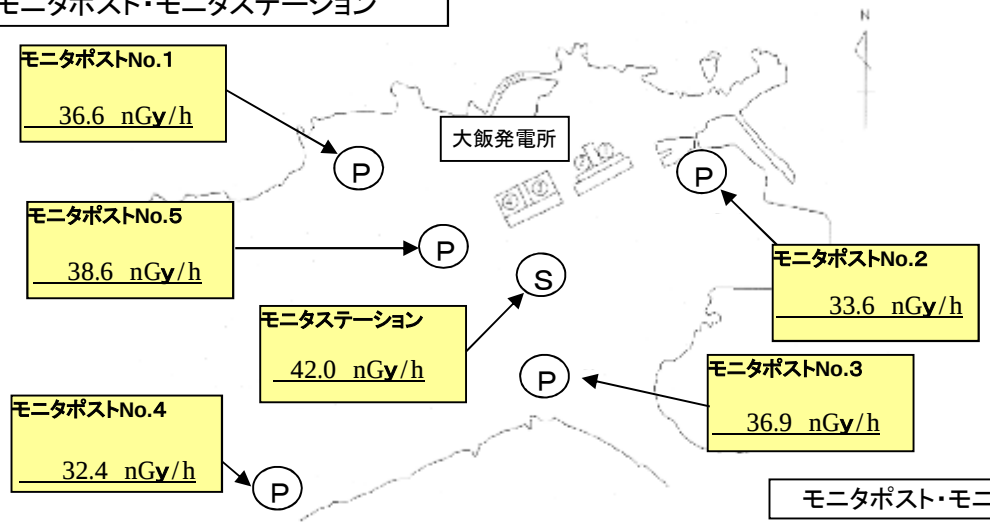

モニタポストNo.1
36.6　nGy/h

モニタポストNo.5
38.6　nGy/h

モニタステーション
42.0　nGy/h

モニタポストNo.4
32.4　nGy/h

モニタポストNo.2
33.6　nGy/h

モニタポストNo.3
36.9　nGy/h

大飯発電所　気象

天候　晴れ

風速　1.9　m/s

風向　北西

※風向・風速はEL80m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値　20～170nGy/h）