


「新坂上発電所(仮称)・新打保発電所(仮称)」の新設計画概要

添付資料 1


岐阜県飛騨市宮川町に当社が所有する坂上ダム打保ダムにおいて、豊富な水資源を有効活用するため、それぞれのダム直下に「新坂上発電所(仮称) 新打保発電所(仮称)」を新設するもの。

【発電所の位置図】

位置図

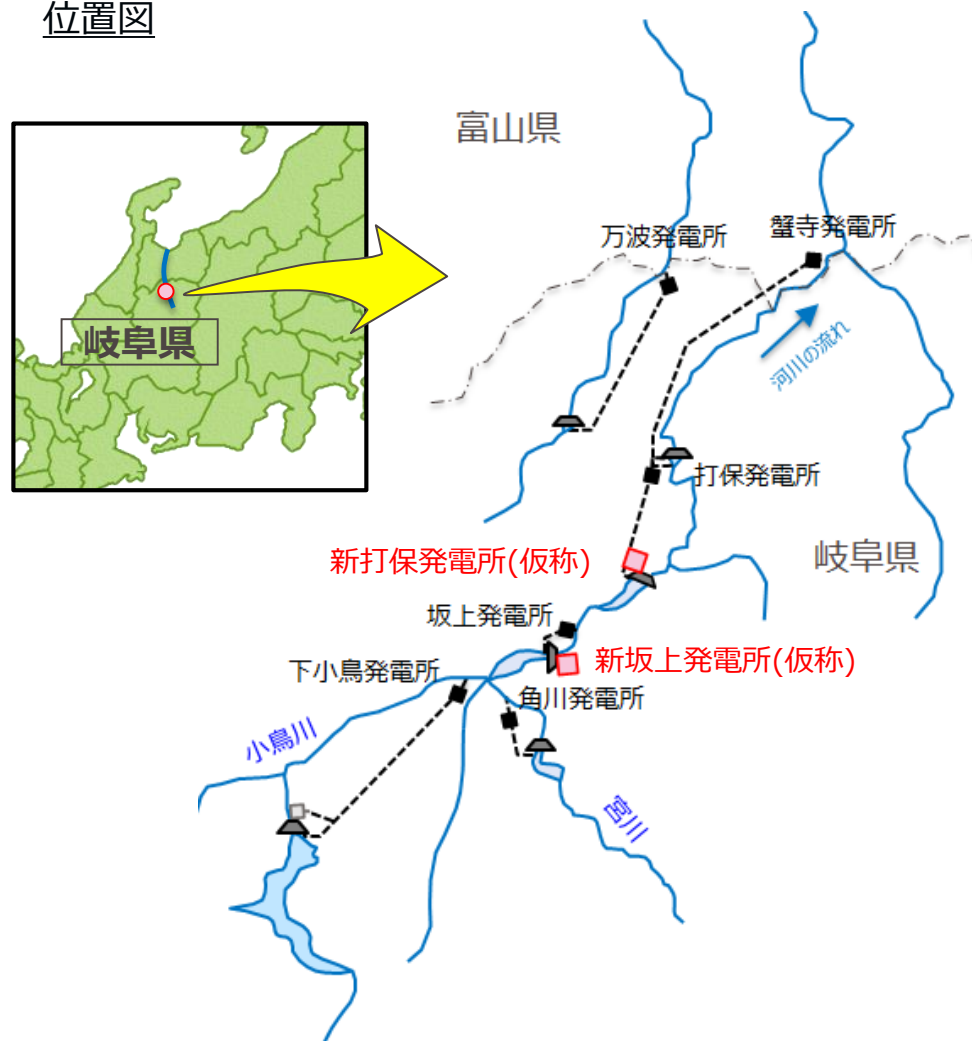

神通川水系発電所模式図

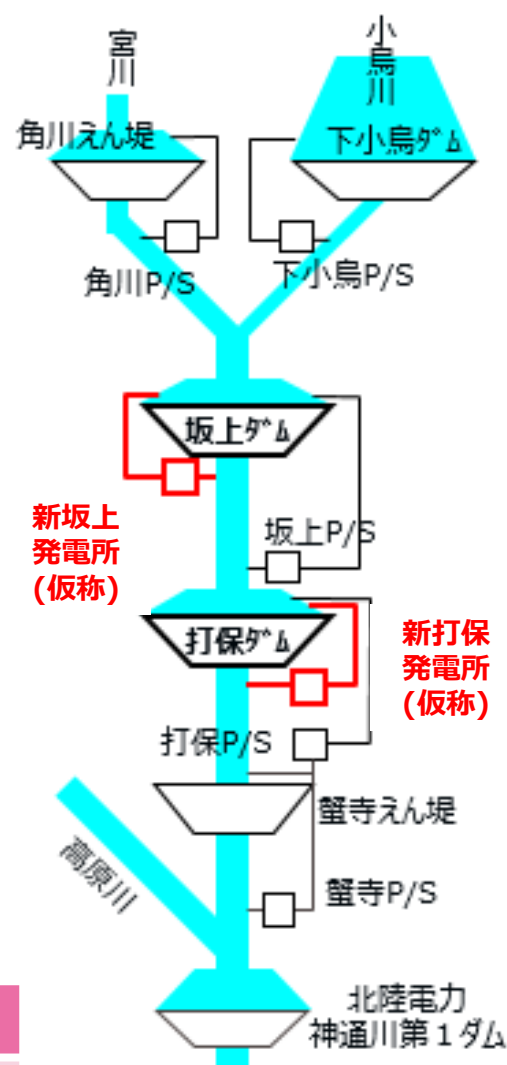

【イメージ写真】

<新坂上発電所(仮称)>



<新打保発電所(仮称)>



新坂上発電所(仮称)

最大出力	4,300kW
最大使用水量	30m ³ /s
有効落差	16.4m

新打保発電所(仮称)

最大出力	4,940kW
最大使用水量	33.3m ³ /s
有効落差	17.2m