



大飯発電所3号機 出力降下中における一時的な運転上の制限の逸脱について

事象概要

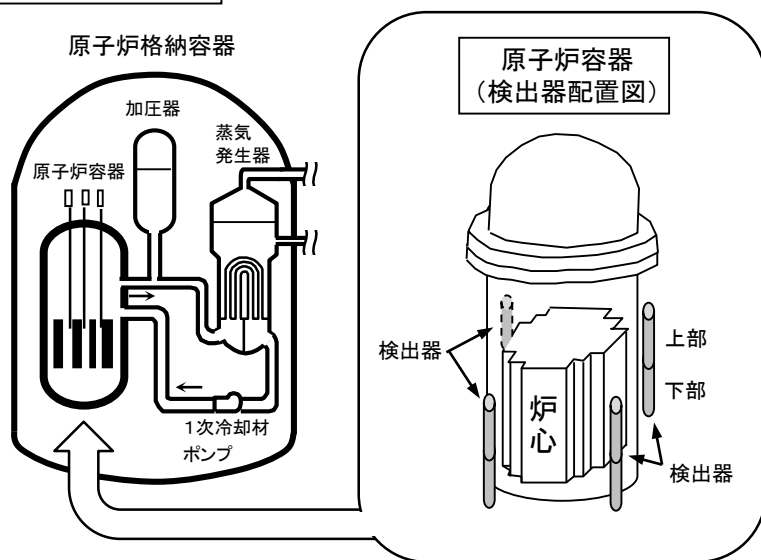

<炉心を上から見た図>

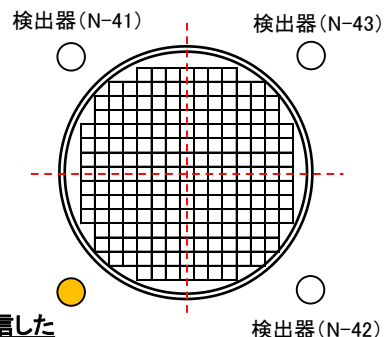


警報が発信した
検出器 (N-44)

4分割した炉心出力の平均値と、4つの検出器指示値との差が、一定の範囲(2%)を超えた場合に警報が発信する。

警報が発信した状況

<事象発生時の4つの検出器指示値の推移>

原子炉出力状況

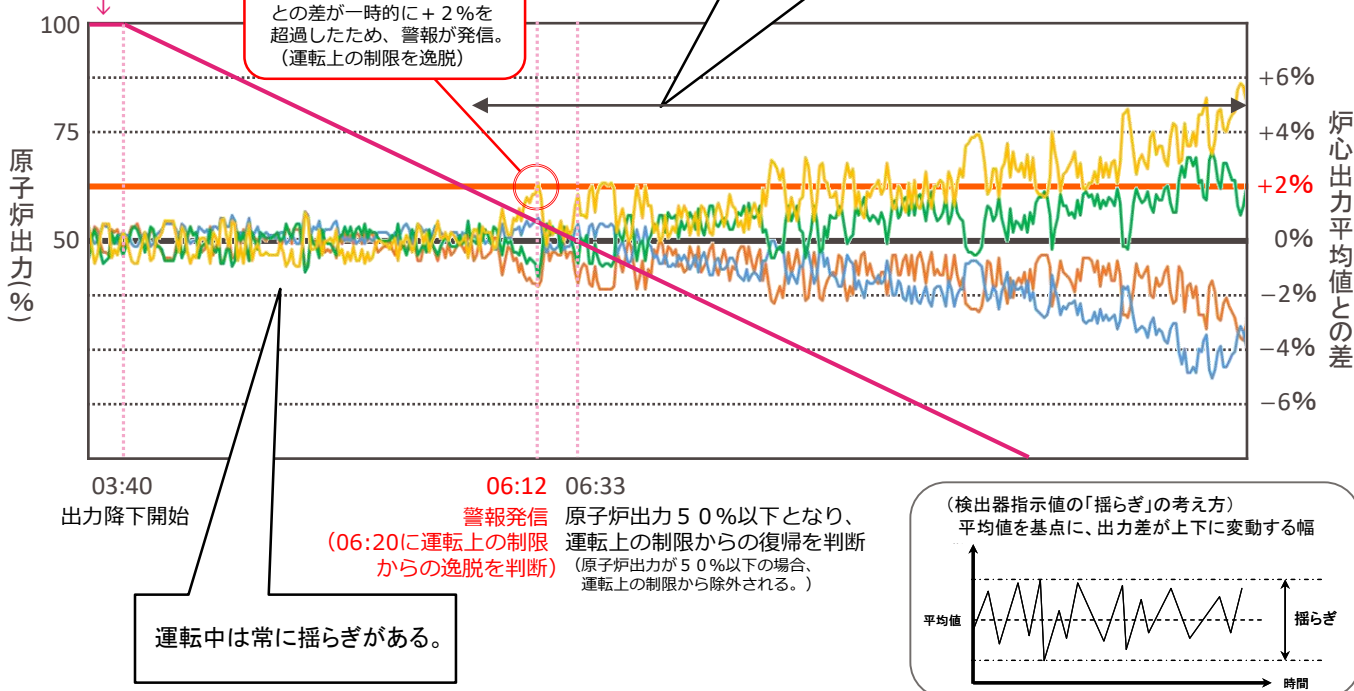

出力降下に伴って各検出器指示値の差が大きくなったタイミングに、当該検出器指示値の揺らぎが重なり、一時的に一定範囲を超えたことから、警報が発信したものと推定しました。